

APQ “Benessere e Salute” - FSC 2007 – 2013 (Del. CIPE n. 72 – 92/2012)
Piano di Investimenti per infrastrutture sociali e sociosanitarie.






PROGETTO: “L’ALBERO DELLA VITA”.
REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA
SOCIO-SANITARIA ASSISTENZIALE E DI UN CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL
SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA
DEMENTIA (ART. 66 E ART. 60 TER REG. R. N. 4/2007)

TITOLO ELABORATO

IMPIANTO ELETTRICO: Avvanquadro

Rev.	Data	Note	Redatto	Controllato	Approvato

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Salvatore Pizz

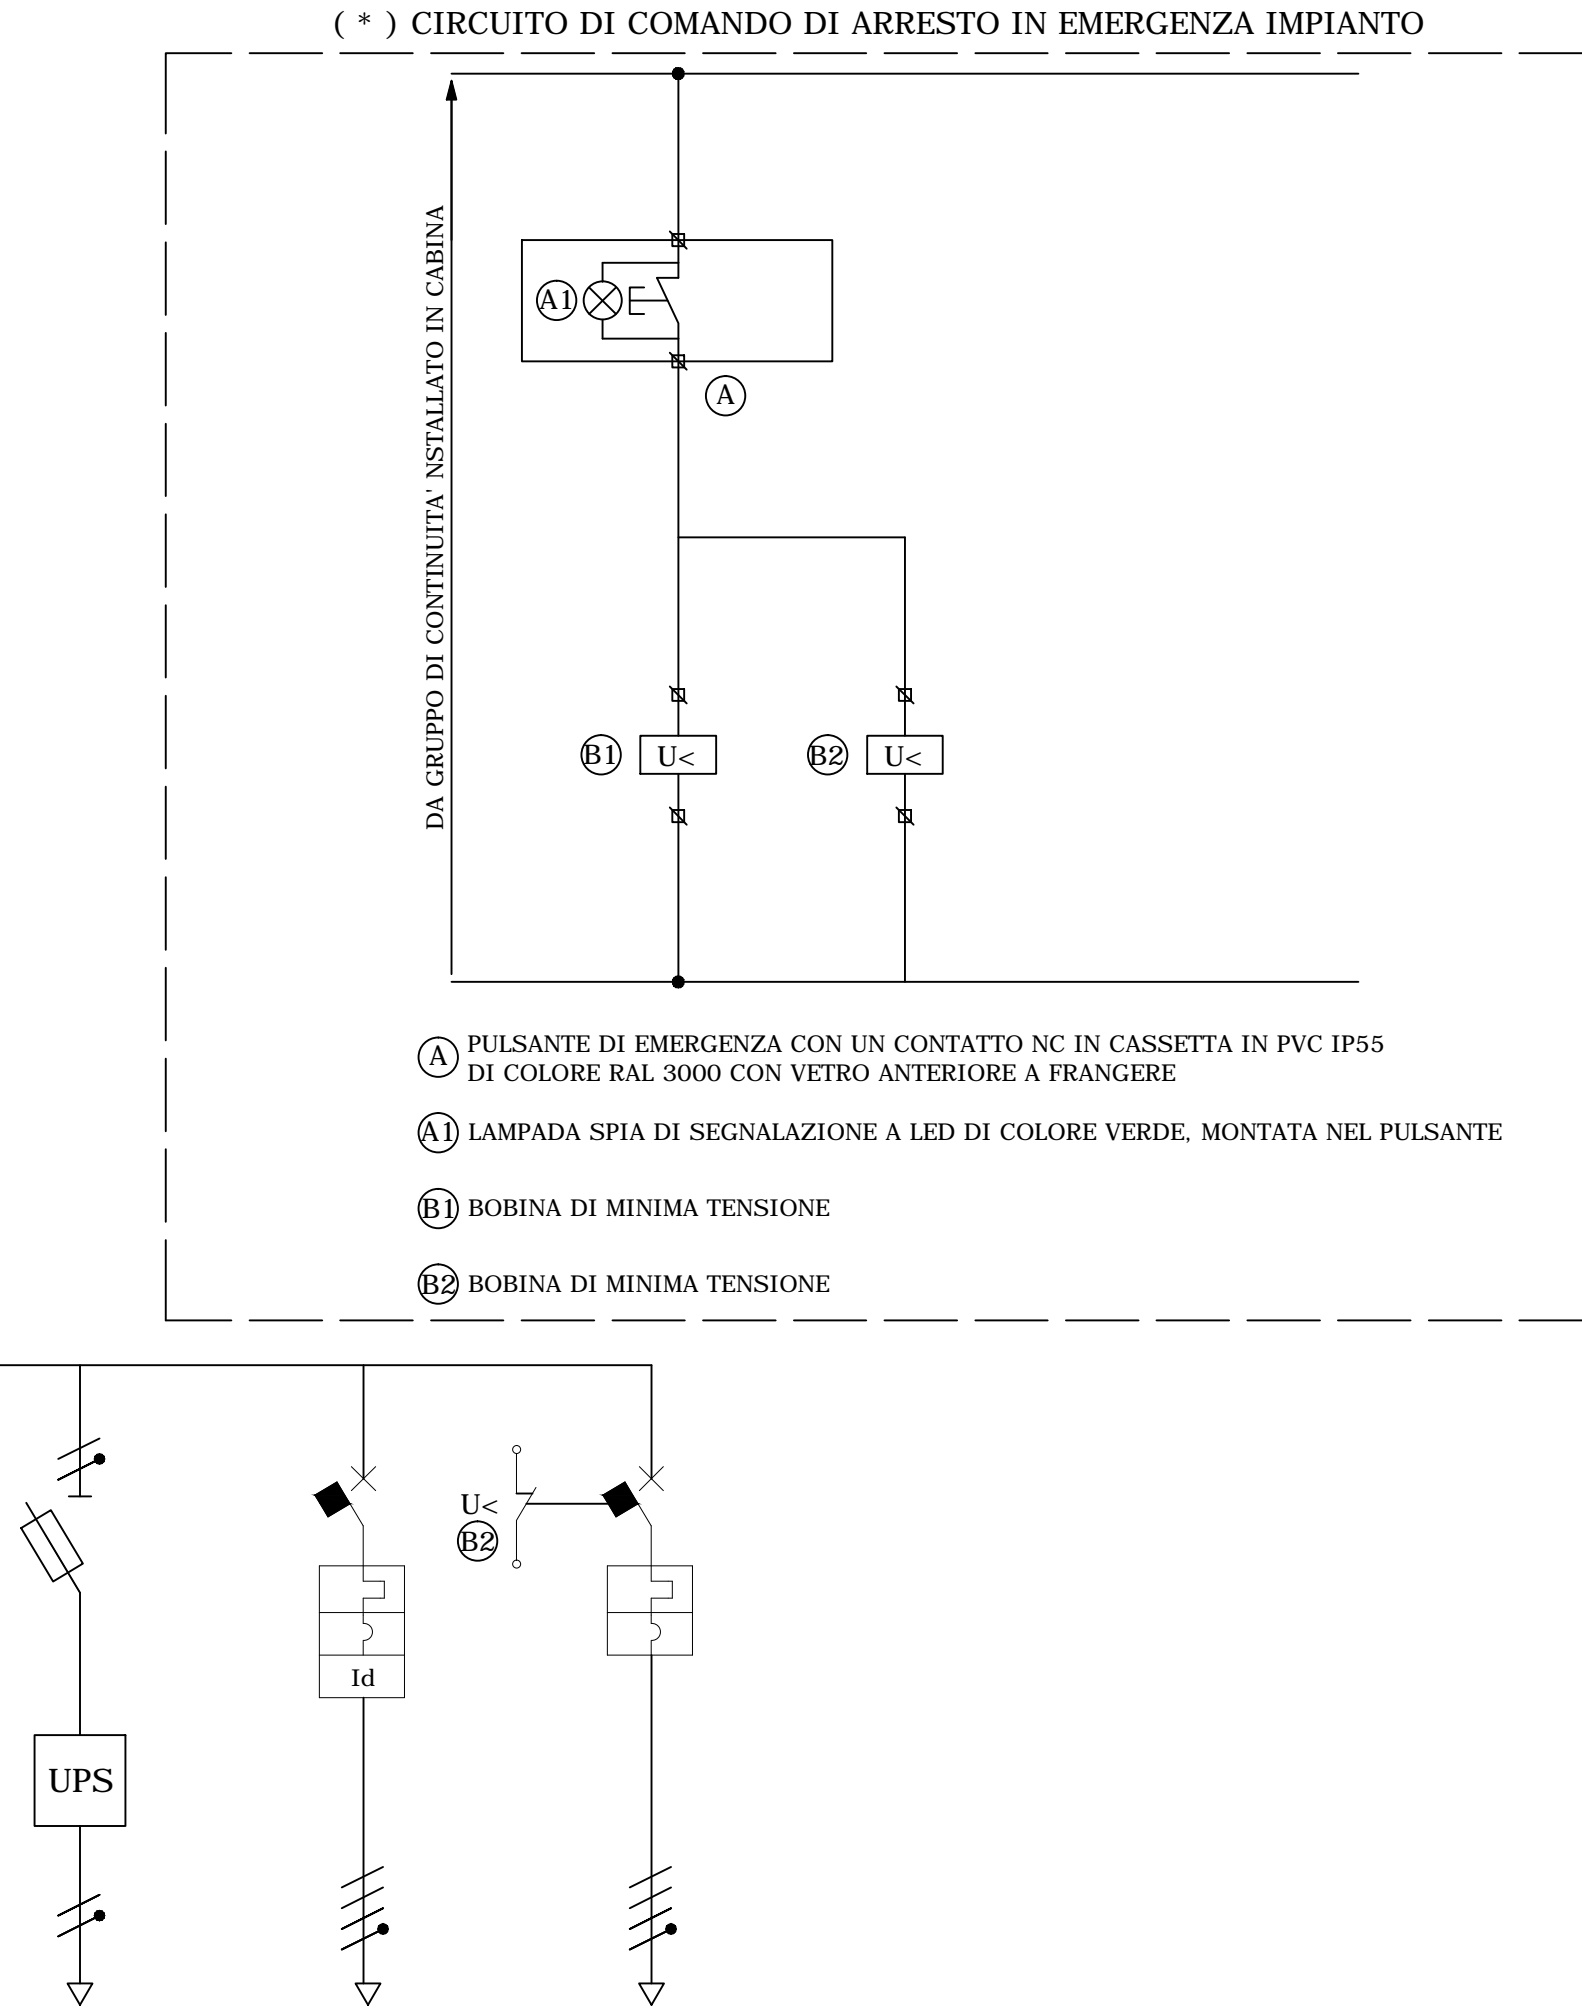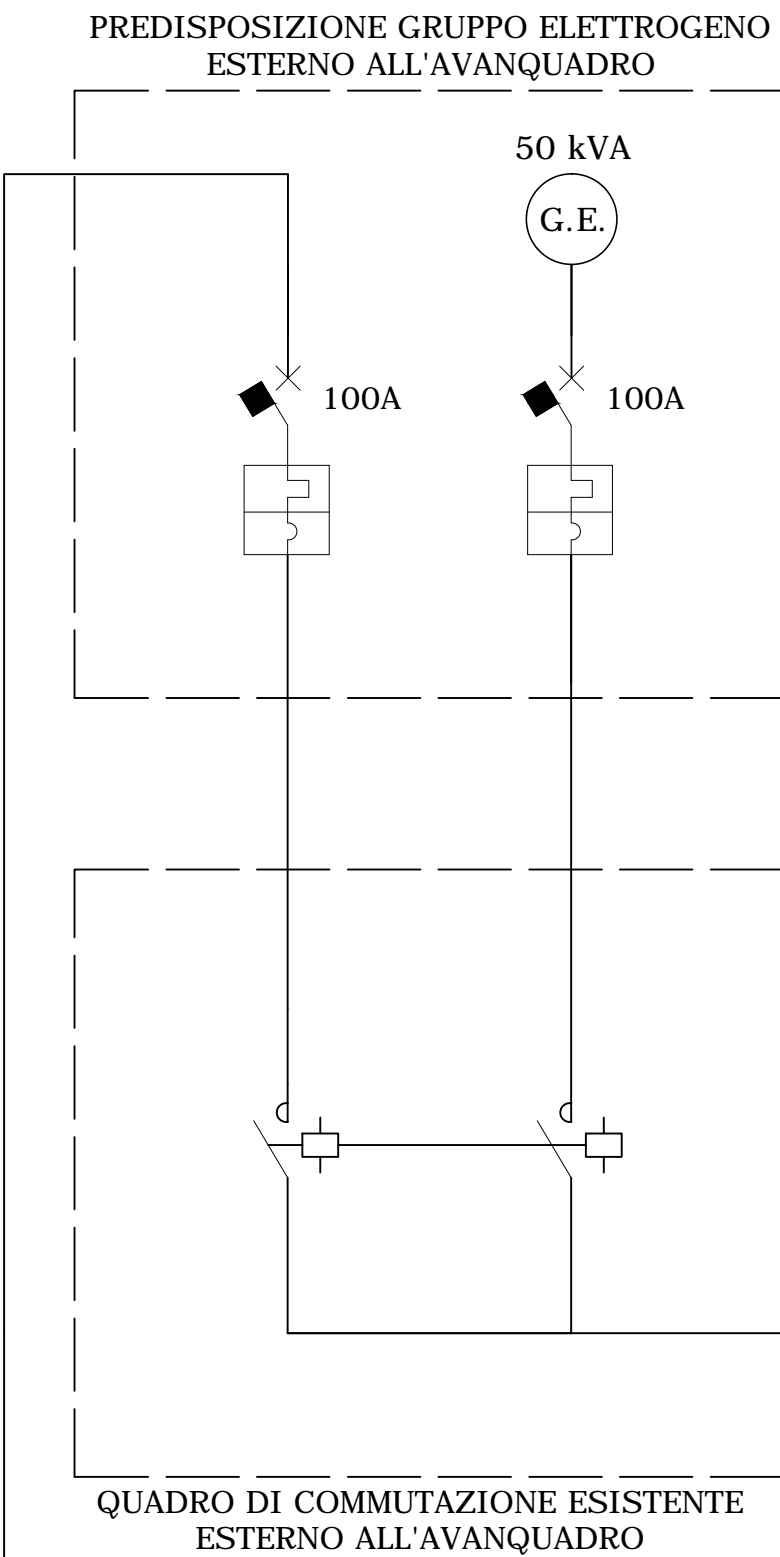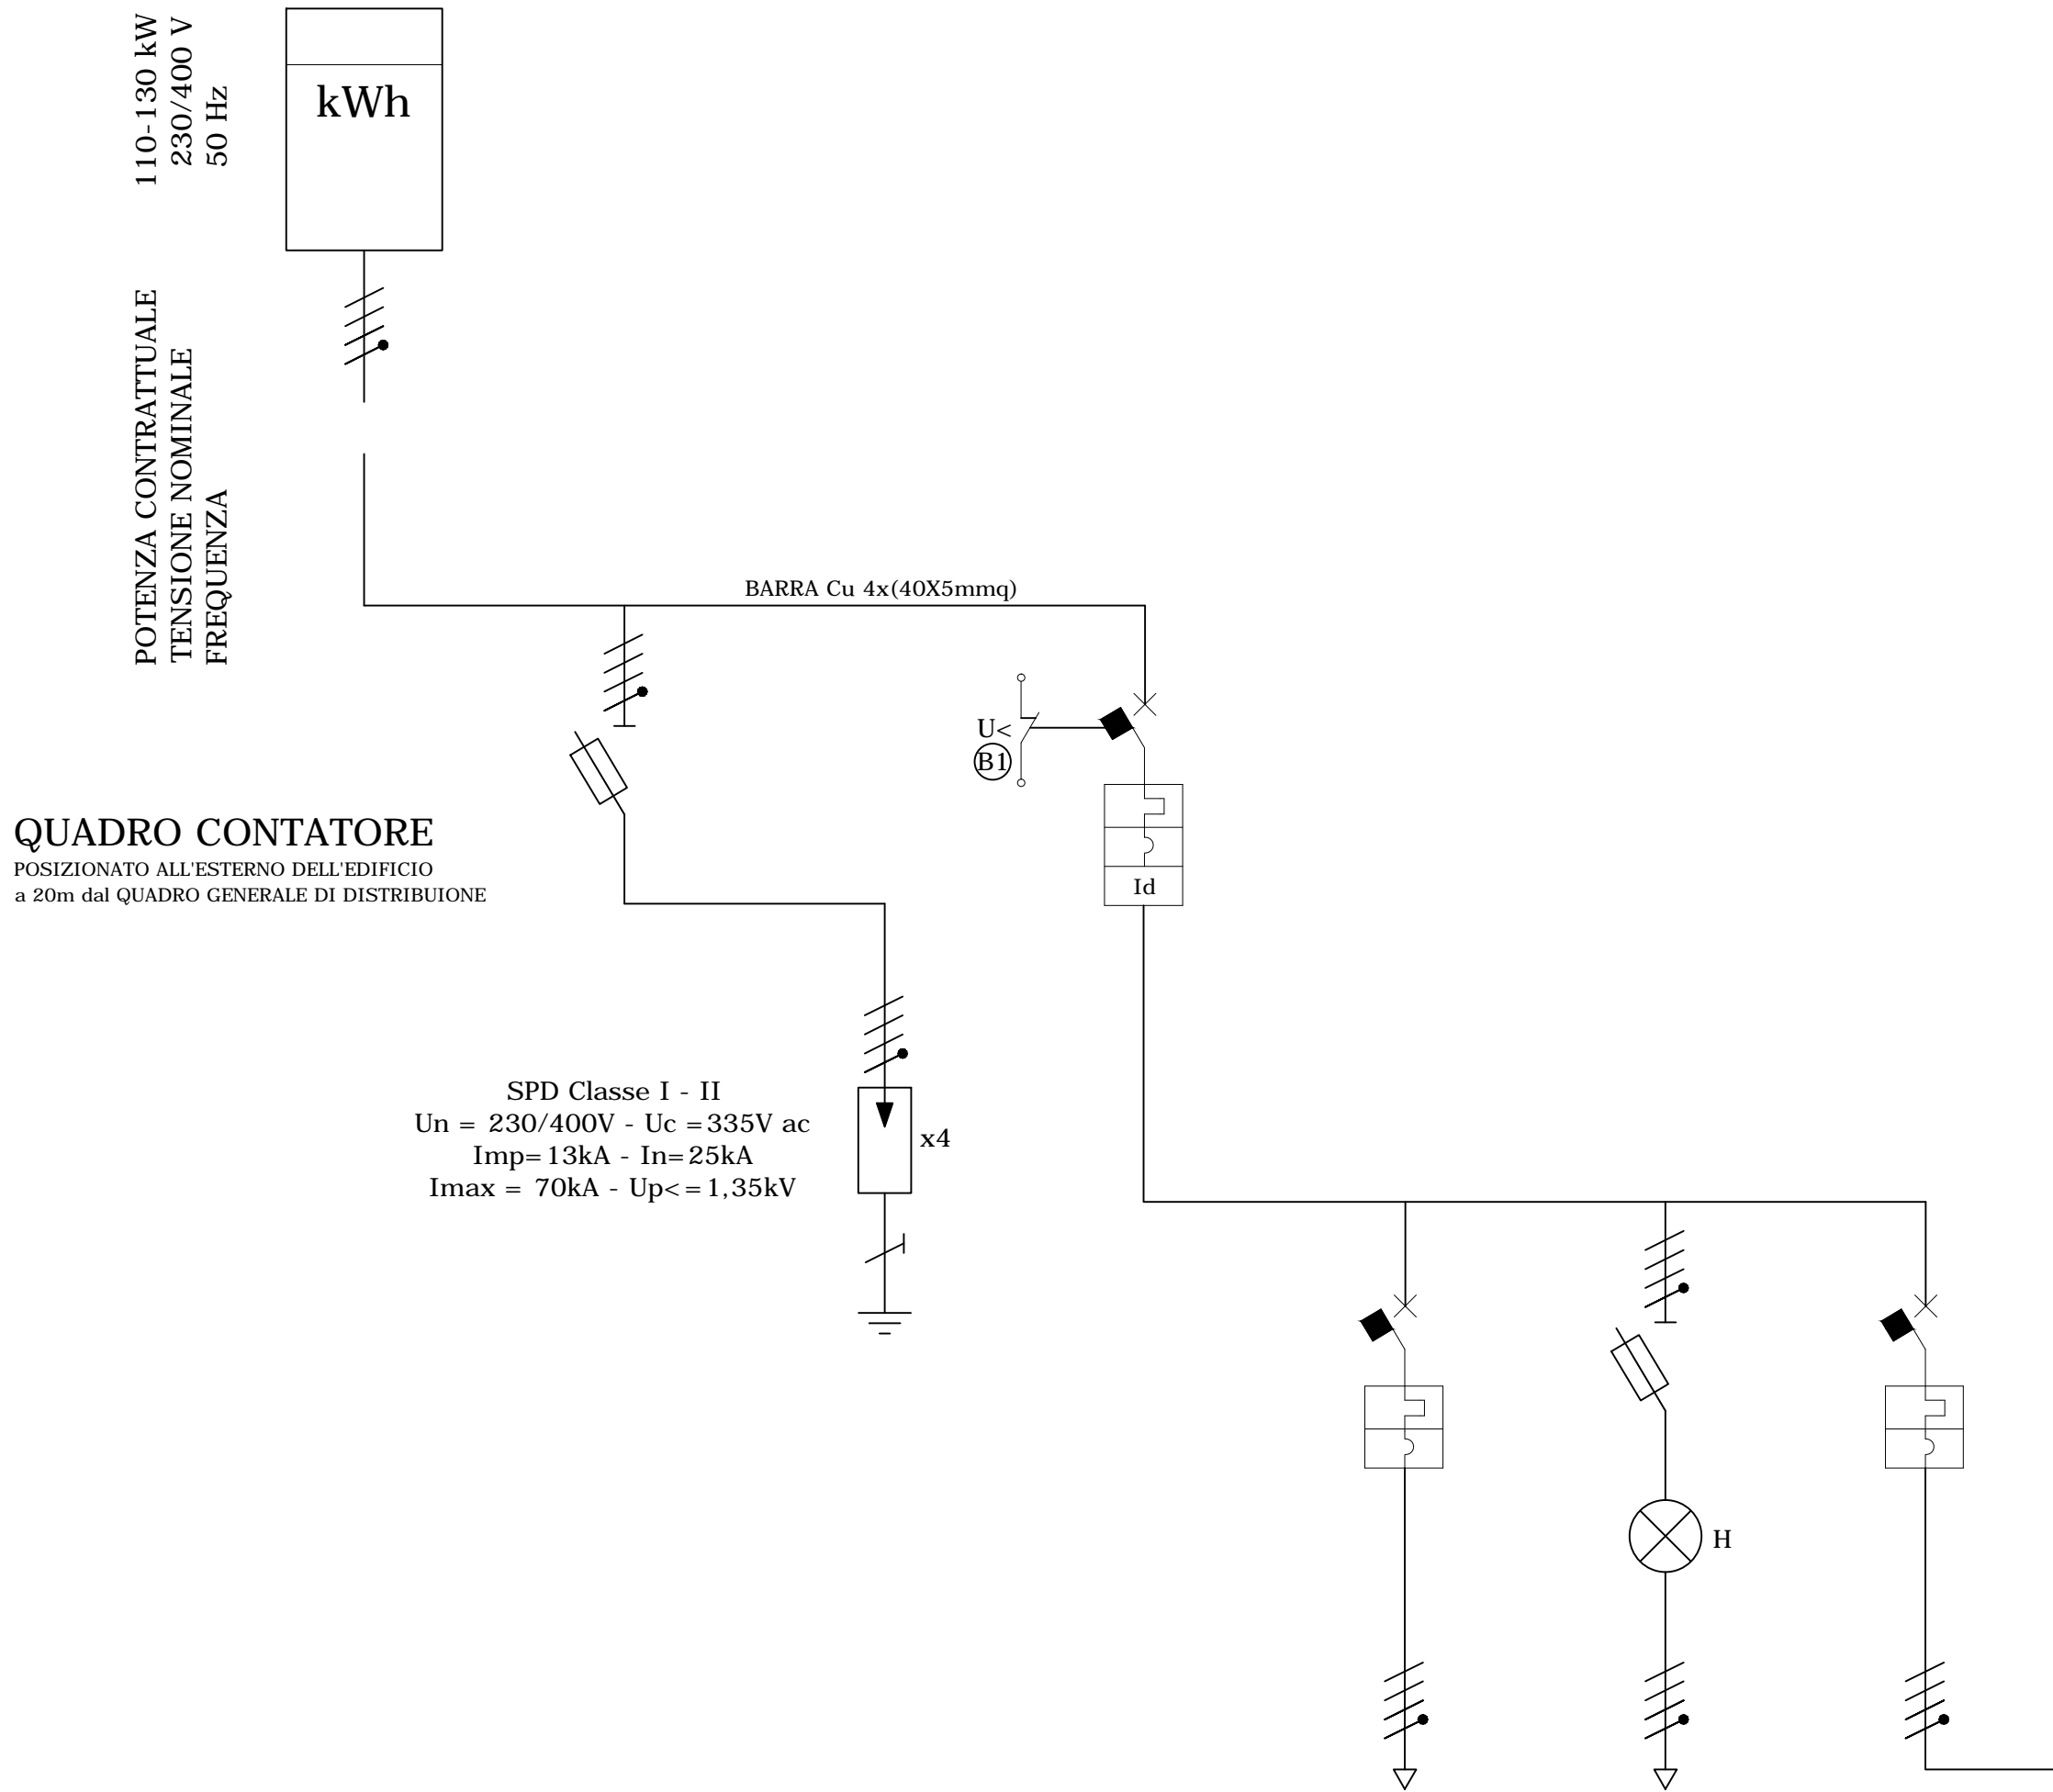

UTENZA	DESCRIZIONE			CAVO DI COLLEGAMENTO	PROTEZIONE SPD		SCARICATORE DI SOVRATENSIONE (SPD)		INTERRUTTORE GENERALE DISTRIBUZIONE (LATO ENEL)		LINEA GENERALE FOTOVOLTAICO		PRESENZA TENSIONE DI RETE		INTERRUTTORE GENERALE DISTRIBUZIONE (PRE G.E.)		
CIRCUITO	INTERRUTTORE	COSTRUTTORE															
		MODELLO				SEZ. CON FUSIBILI				AUTOMATICO		AUTOMATICO		SEZ. CON FUSIBILI		AUTOMATICO	
		POLI FASE	In [A]			3+N	160			4	250 (regolabile)	4	25	3+N	32	4	250
		Icn [kA]								36						36	
		Idn [mA]								30-3000 (regolabile)		300				30-3000 (regolabile)	
	FUSIBILE	TIPO				gG 22x58								gG 10,3x38			
TARATURA [A]				160A								4A					
LINEA	TIPO CAVO	LINEA PRINCIPALE	LINEA SECONDARIA	FG7OR	N07V-K		N07V-K		FG7OR		FG7OR		N07V-K		FG7OR		
	SEZIONE [mmq]	LINEA PRINCIPALE	LINEA SECONDARIA	3x150+1x120	4x70		4x25		3x150+1x95		3x16+1x16		4x2,5		3x150+1x95		
	POSA			Tubazione Sottotraccia						Tubazione Interrata		Tubazione Interrata				Tubazione Sottotraccia	
CONDUTTORE PE								1G35		1G95		1G16				1G95	

(*) CIRCUITO DI COMANDO DI ARRESTO IN EMERGENZA IMPIANTO		INTERRUTTORE POMPE ANTINCENDIO		INTERRUTTORE QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE (POST G.E.)	
SEZ. CON FUSIBILI		AUTOMATICO		AUTOMATICO	
2	20	4	100	4	250
				30-3000 (regolabile)	
gG 10.3x38					
6A					
N07V-K		FG70R		FG70R	
2x2,5		3x35+ 1x25		3x150+ 1x95	
		Tubazione Interrata			
		1G25		1G95	